



室外ユニット形名
MXZ-902AS

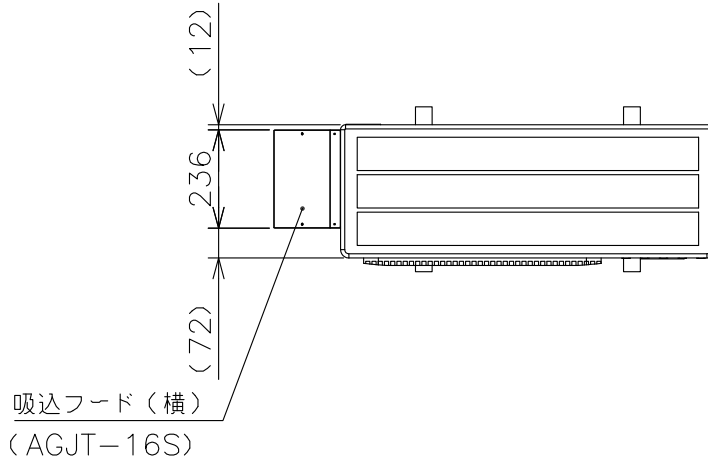

- 注意事項
- ※1 メンテナンスのできる高さ、場所へお取付けください。
 - ※2 雪のたまりやすい場所への設置はさけてください。
 - ※3 室外ユニットから発生する運転音が隣地へ影響をおよぼす場所への設置はさけてください。
 - ※4 他の熱源から熱影響を受ける場所への設置はさけてください。
 - ※5 設置環境によってはショートサイクルをまねく恐れもございますのでご注意ください。

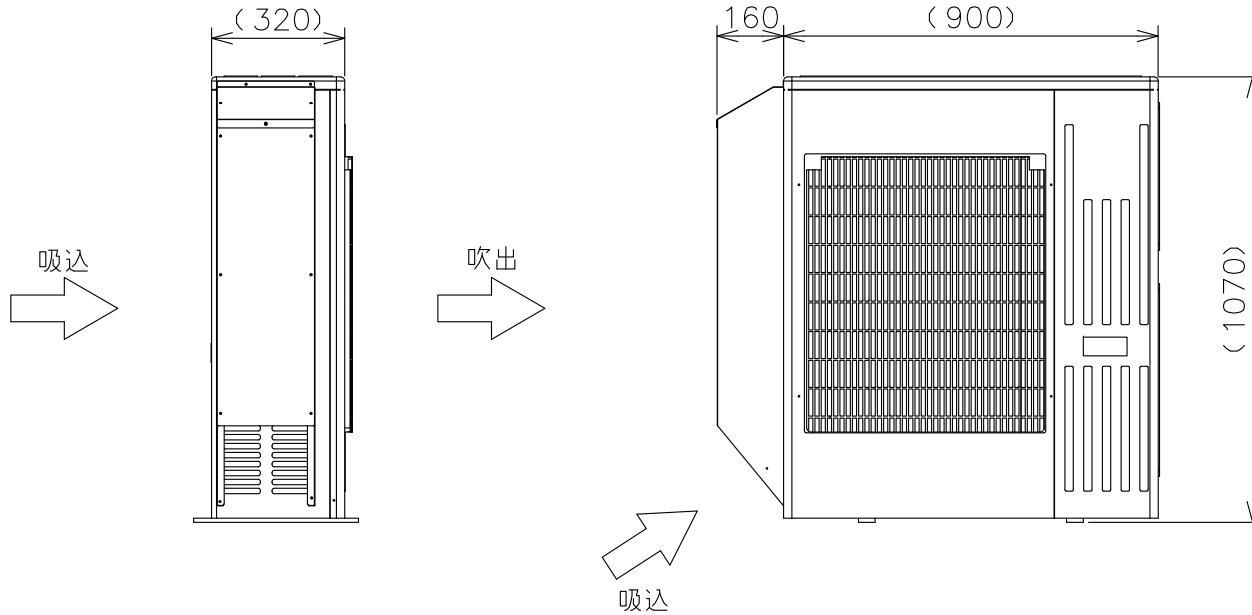

形名	材質	色調	質量	備考
AGJT-16S	鋼板(フード部: t0.8)	マンセル3.0Y7.8/1.1	3.6kg	

単位	スケール	作成日	形名	AGJT-16S			
mm	NTS	2012-6-13	パッケージエアコン室外ユニット用防雪フード				
三菱電機システムサービス株式会社			図番 (形名コード)	M01493	副番		記号