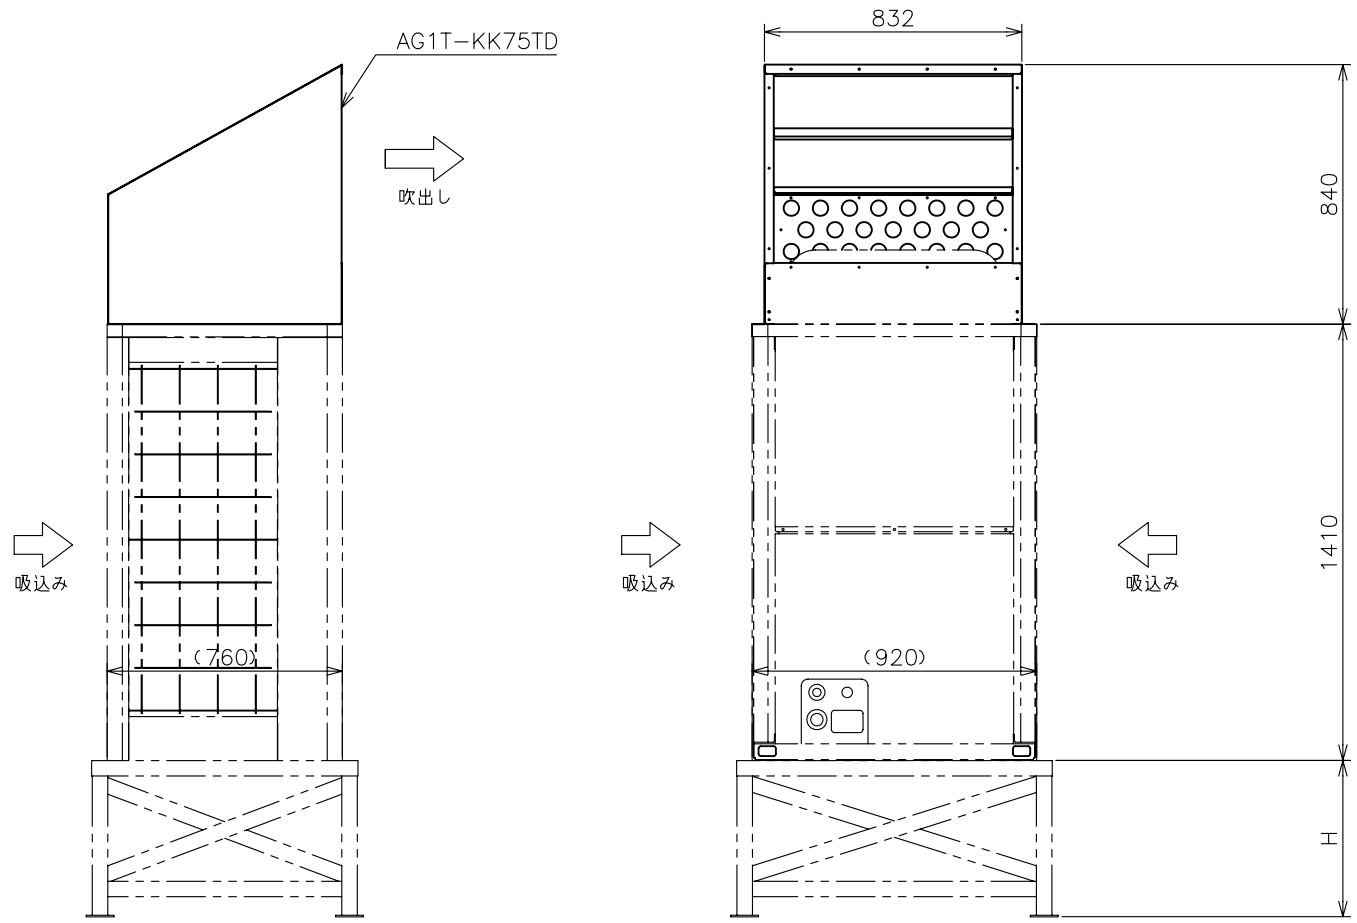

F

室外ユニット形名	
PUHY−RP140CM−E(1)(3)	PUHY−HRP224SCM−E
PUHY−RP160CM−E(1)(3)	PUHY−HRP280SCM−E
PUHY−RP224CM−E(1)(3)	PURY−RP224CM−E
PUHY−RP280CM−E(1)(3)	PURY−RP280CM−E
PUHY−RP335CM−E(1)(3)	PUTV−P200CM−E
PUHY−RP355CM−E(1)(3)	PUTV−P250(S)CM−E
PUHY−RP400CM−E(1)(3)	PUHY−RP335SCM−E3
PUHY−RP224SCM−E(1)(3)	PUHY−RP400SCM−E3
PUHY−RP280SCM−E(1)(3)	PURY−EP224(S)CM−E
PUHY−RP335SCM−E3	PUHY−EP140CM−E3
PUHY−RP400SCM−E3	PUHY−EP160CM−E3
PUHY−P140CM−E(1)(2)	PUHY−EP224CM−E3
PUHY−P160CM−E(1)(2)	PUHY−EP224SCM−E3
PUHY−P224CM−E(1)(2)(3)	PUD−P224(S)CM−E
PUHY−P280CM−E(1)(2)(3)	PUD−P280(S)CM−E
PUHY−P335CM−E(1)(2)(3)	PUD−P224V(S)CM−E
PUHY−P400CM−E(1)(2)(3)	PUD−P280V(S)CM−E
PUHY−P280SCM−E(1)(2)(3)	PUZ−KP224CM
PUHY−P335SCM−E(1)(2)(3)	PUZ−KP280CM
PUHY−P400SCM−E(1)(2)(3)	PURY−EP224(S)CM−G
PUHY−HP224SCM−E(1)	PURY−P224(S)CM−G
PUHY−HP280SCM−E(1)	PURY−P280(S)CM−G
PURY−P224(S)CM−E(1)	PURY−P335(S)CM−G
PURY−P280(S)CM−E(1)	PUHY−HP224SCM−G
PURY−P335(S)CM−E(1)	PUHY−HP280SCM−G
PUHV−P224CM−E	PUHY−HP355SCM−G
PUHV−P280CM−E	PUHY−EP140CM−G
PUHV−P280SCM−E(−S)	PUHY−EP160CM−G
PUHV−P335SCM−E	PURY−RP224CM−EG
PUHV−P400SCM−E	PURY−RP280CM−EG
PUHV−HP224SCM−E	PUHY−HRP224SCM−G
PUHV−HP280SCM−E	PUHY−HRP280SCM−G
PUTF−P190A	
PUTF−P250(S)A	

注１.防雪架台の高さＨは、予想される積雪量の２倍程度として下さい。又、架台はアングル鋼材等で組み立て、風雪の素通りする構造とし架台の幅はユニットの寸法より大きくならないよう決定して下さい。
（大きすぎると、その上に積雪します）

２.ユニット設置時、季節風が吹出口、吸込口の正面から当たらないように考慮してください。又、シュートサイクルにならないように十分なスペースを確保して下さい。

３.屋根から雪が落ちる場所への設置はさけて下さい。又、雪下ろしは早めに実施して下さい。

４.本図を参考として、現地にて架台の製作、施工を実施して下さい。

形名	材質	地金色	重量	備考
AG1T−KK75TD(ﾌｰﾄﾞ部のみ)	鋼板 t1.0	マンセル5Y8/1	19.9kg	PAC−KK75TDと互換

改定 CHANGE

A	適用室外ユニット形名追加により改定 '08−11−15	岩村 梶村
B	適用室外ユニット形名追加により改定 '09−8−21	岩村 梶村
C	適用室外ユニット形名追加により改定 '09−11−14	岩村 梶村
D	適用室外ユニット形名追加により改定 '10−2−12	岩村 梶村
E	適用室外ユニット形名追加により改定 '10−11−22	熊谷 梶村
F	適用室外ユニット形名追加により改定 '11−9−1	郡司 梶村

出図先（　）
控 1

三菱電機システムサービス株式会社

DIM.IN mm	作成日付 DATE	'06−10−31	検認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	加藤（智）	梶村
: NTS	照査 CHECKED	岩村	
	設計 DESIGNED	加藤（智）	

TITLE
AG1T−KK75TD
防雪フード組込図

DWG.No.
X903703M00327