

関東地区

(2021 年 6 月導入)

某物流倉庫

ムーヴオアシス工法 ※※

※空調能力5HP搭載 ※ムーヴオアシス工法は弊社の産業用暑熱対策工事の愛称となります。

ご採用場所

倉庫エリア (クールスポット)

台数

2台

ご採用時工法

広角4個口チャンバー仕様 (旧型)
(選択OP:無し)


お困りごと、ご採用のポイント・決め手

場内作業員への熱中症対策。昨年1台導入し効果あったため追加で2台導入。
コンセント工事など付帯工事でも対応いただけるので手配も楽だった。

導入後のご感想・効果

ラックの間にすっぽり入り、フォークリフト作業の邪魔にならずに済んだ。
小形スポットエアコンよりかなり広範囲で冷たい風が出るので重宝している。

■ 採用シーン 作業スタッフ向け (クールスポット)

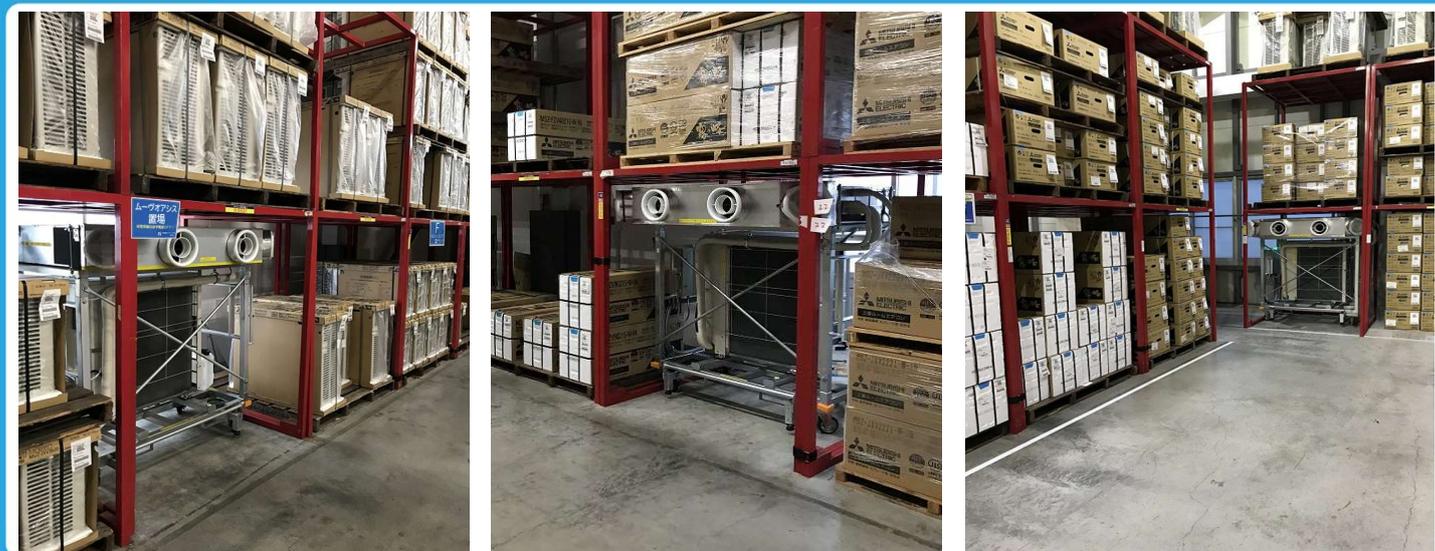

「ムーヴオアシス工法」のホームページ

www.melsc.co.jp/business/move_oasis/

X901402406-001-(IP)

001

