


1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16

|     |    |
|-----|----|
| 記 録 |    |
| 27  | 18 |
| 28  | 19 |
| 29  | 20 |
| 30  | 21 |
| 31  | 22 |
| 32  | 23 |
| 33  | 24 |
| 34  | 25 |
| 35  | 26 |
| 36  |    |
| 37  |    |
| 38  |    |
| 39  |    |
| 40  |    |
| 41  |    |
| 42  |    |
| 43  |    |
| 44  |    |
| 45  |    |
| 46  |    |
| 47  |    |
| 48  |    |
| 49  |    |
| 50  |    |
| 51  |    |
| 52  |    |

# 三菱有圧換気扇用ウェザーカバー

(鋼板製)

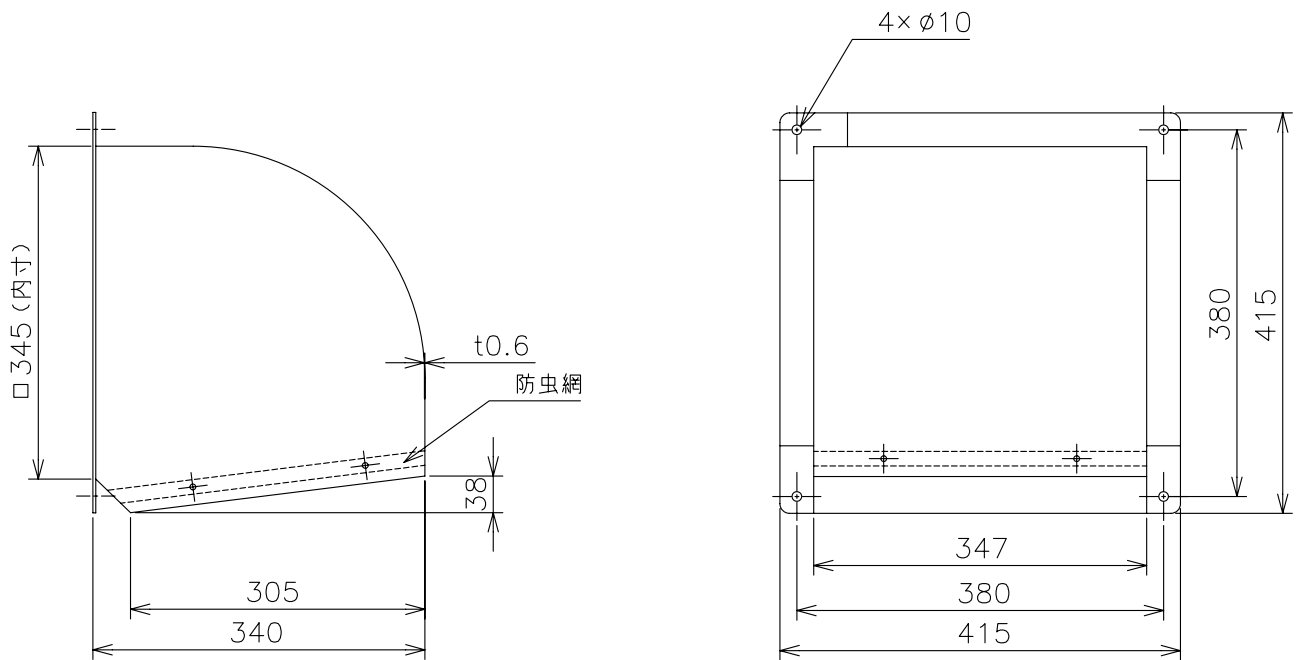

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 形 名   | W-30TAMST              |
| 材 質   | SGC t0.6               |
| 取付ネジ  | ステン製M8ネジ以上使用のこと        |
| 用 途   | 排気使用                   |
| 塗 装 色 | 客先殿指定色                 |
| 備 考   | 防虫網（エキスパンドメタル 3×4.5）装備 |

## 注記事項

- 1.塵埃の多い場所、海岸地区、または塩素などの腐食物質の雰囲気中で使用の場合には、ウェザーカバー本体、防虫網は腐食する恐れがあります
- 2.防虫網は定期的に清掃点検し、異常があれば新品(有償)と交換してください
- 3.定期点検の際には、ウェザーカバー本体、防虫網取付の緩みや がたつきがないか確認ください

改 定  
CHANGE

第3角法 3RD ANGLE  
PROJECTION

DIM IN mm

尺 度  
SCALE / (NTS)

作成日付  
DATE '09. 3. 31

三菱電機システムサービス株式会社

作 成  
DRAWN

照 査  
CHECKED

設 計  
DESIGNED

検 認  
APPROVED

加藤（智）

矢野

加藤（智）

梶村

外形寸法図

X903703M10013

控 出  
図 先

常用 一時  
保留 (常用)