




品質性能試験報告書




試験名称	外壁用温度ヒューズ連動防火ダンパーの性能試験			
依頼者	名称：三菱電機システムサービス株式会社 所在地：愛知県名古屋市東区矢田一丁目 26 番 43 号			
試験項目	作動試験			
試験体	種類	外壁用温度ヒューズ連動防火ダンパー		
	商品名	防火タイプウェザーカバー(コンパクトタイプ)垂直遮断タイプ (20～30cm)		
	形名	UW-30SDHM		
	構造概要	温度ヒューズが溶断すると，ロック機構が解除され，羽根が閉鎖する構造。		
	温度ヒューズ	公称作動温度：72℃		
	試験体図	図 1 及び図 2 に示す。 (注) 試験体の仕様は依頼者からの提出書類による。		
試験方法	昭和 48 年建設省告示第 2563 号の別記（改正令和元年 6 月 21 日国土交通省告示第 200 号）に示す試験方法に準じて行った。 なお，作動試験は 90℃，不作動試験は 50℃で試験を行った。 送風方向は図 1 に示す方向とした。			
試験結果	試験項目	試験番号	作動時間	温度ヒューズ作動時 表面温度 ^{a)}
		1	22 秒	85℃
	作動試験 (90℃)	2	19 秒	86℃
		3	15 秒	88℃
		試験項目	試験番号	不作動時間
	1		5 分以上	51℃
	不作動試験 (50℃)	2	5 分以上	51℃
		3	5 分以上	51℃
		[備考] 試験体取付部初期温度：23℃		
	注 ^{a)} 参考値			

つづく


つづき

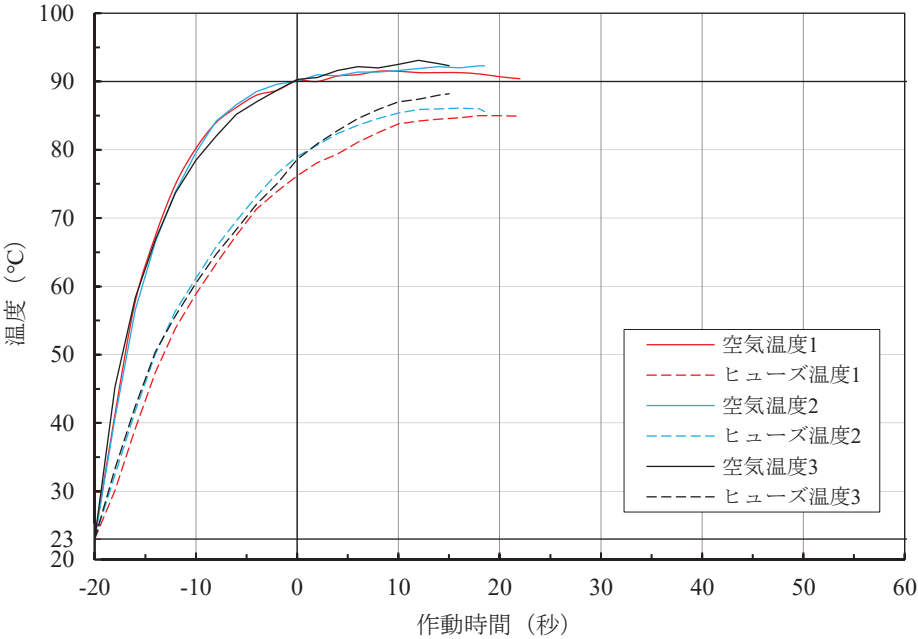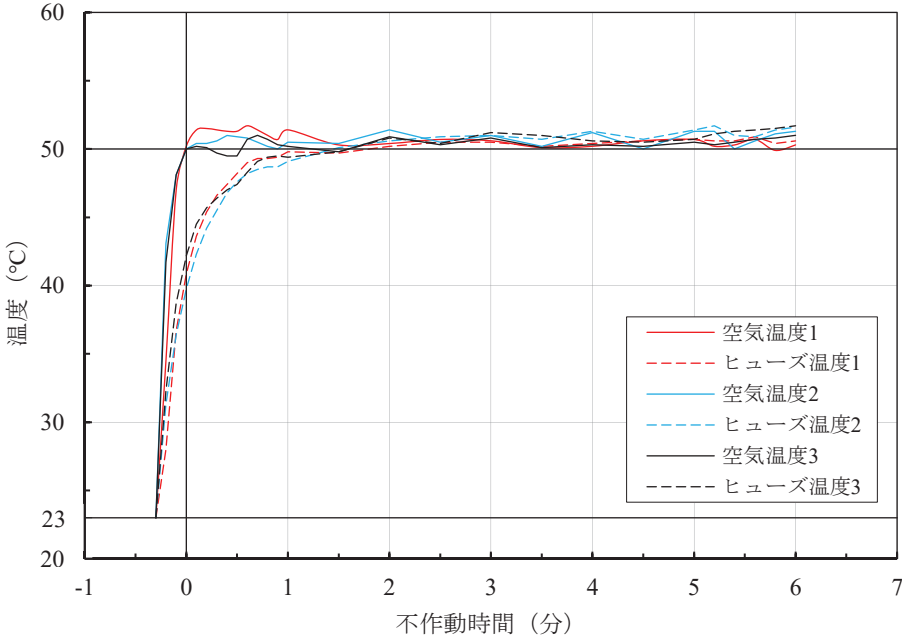試験結果	 (A)作動試験	
	 (B)不動作試験 ヒューズ温度特性	
	基準値	所定の作動温度において1分以内で作動し、かつ、所定の不動作温度において5分間作動しないこと
試験期間	2023年 7月 3日	
担当者	環境グループ 統括リーダー 萩原伸治 松本知大 宮下雄磨 (主担当) 染宮誠二	
試験場所	中央試験所 (埼玉県草加市稻荷5丁目21番20号)	

単位：mm

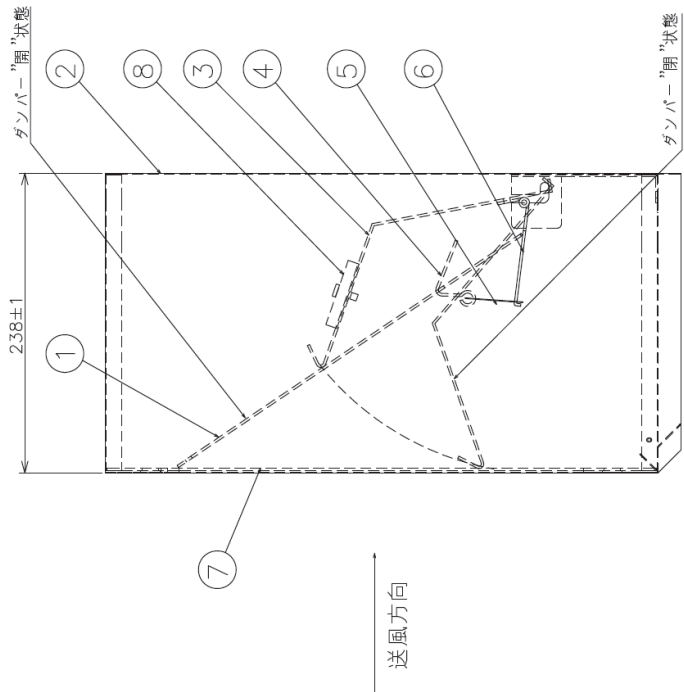


羽当り面開口寸法
タテ 345×ヨコ 345

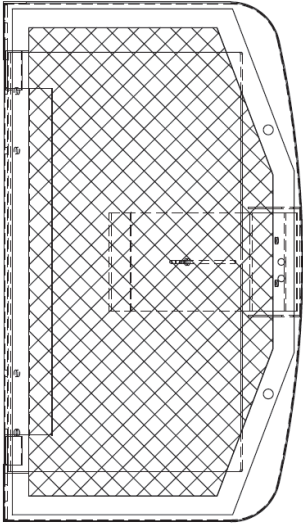

品番	品名	備考
8	オモリ	ガルバリウム鋼板 t1.6
7	ダンパーフレーム	SUS304 t1.5
6	ヒューズホルダー	SUS304 t1.5
5	温度ヒューズ	リン青銅 t0.4
4	フック	SUS304 φ1.6
3	レバー	SUS304 t1.5
2	ハウジング	SUS304 t0.6
1	ダンパー	SUS t1.5

図 1 試験体

単位：mm

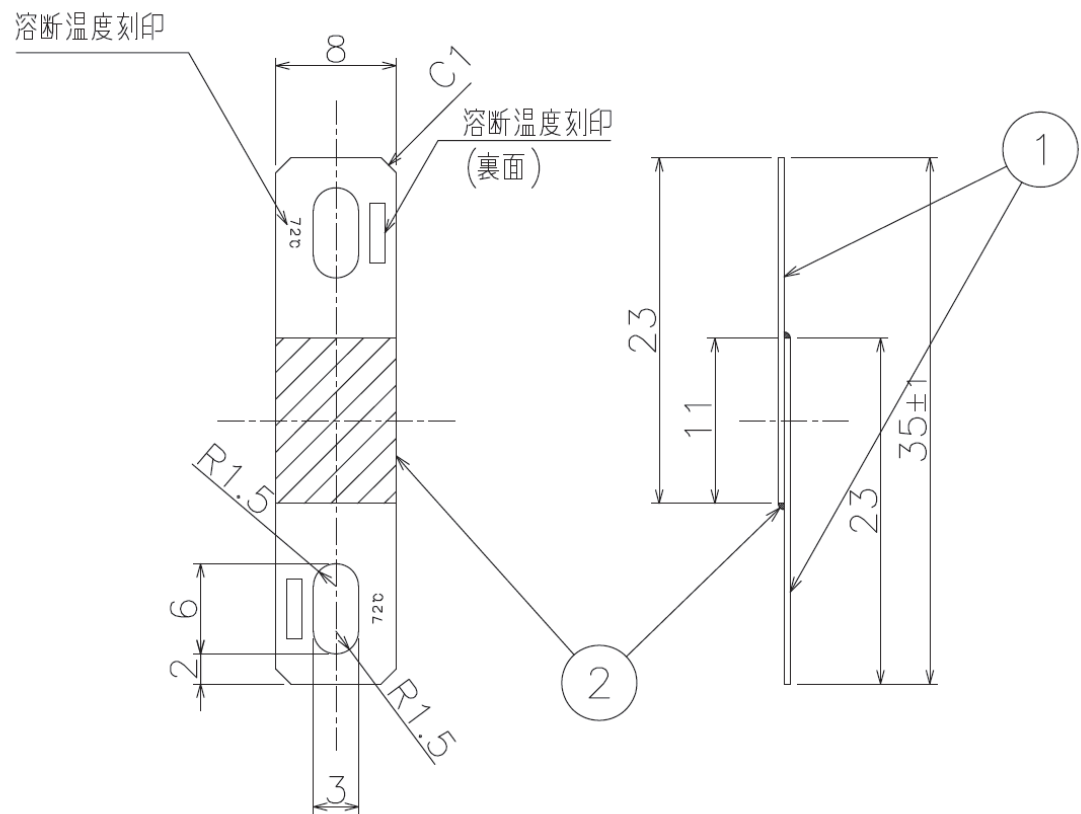

ハンダ成分構成表 (%)

品番	ハンダ成分	Sn	Pb	Bi	Cd	備考
2		13	27	50	10	72℃用

2	ハンダ (72℃用)	ハンダ成分構成表による
1	プレート	リン青銅版 t 0.4
品 番	品 名	備 考

図 2 試験体 (温度ヒューズ)

以上